

COPAM

**Gerência de Previsão de Carga
Gerência Executiva de Planejamento Energético - PE
Diretoria de Planejamento**


12/12/2024





Acompanhamento da Carga 2024

Sistema Interligado Nacional

Acompanhamento da carga

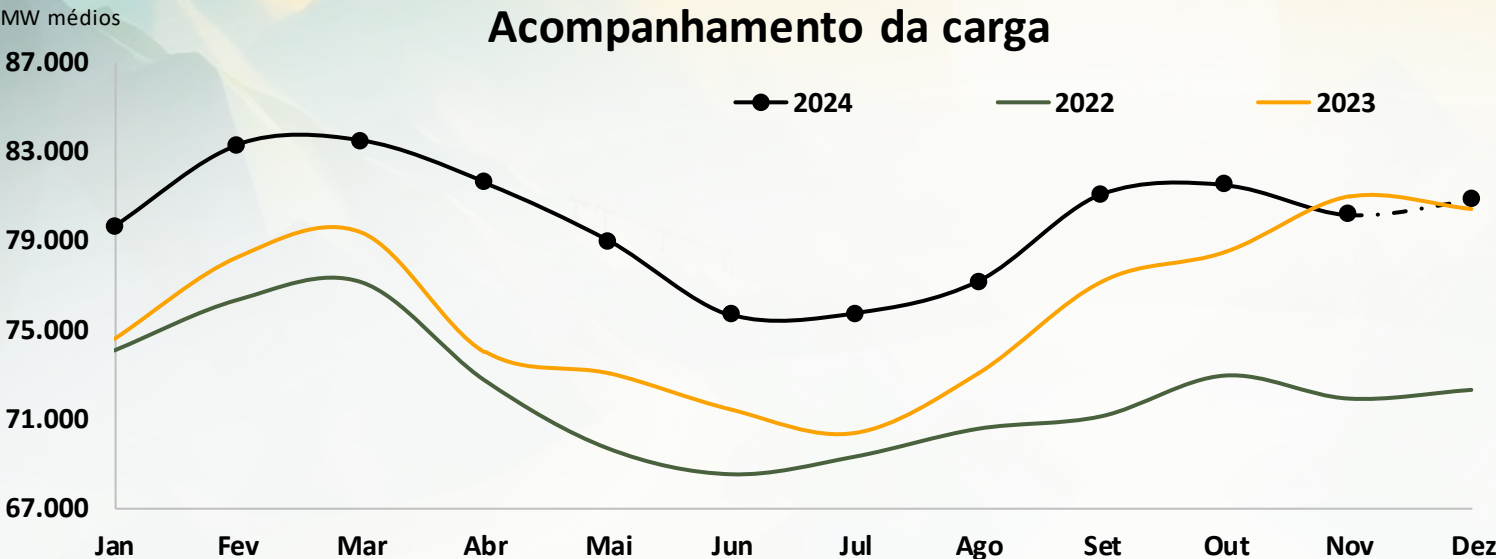


Carga verificada vs. Verificada ajustada

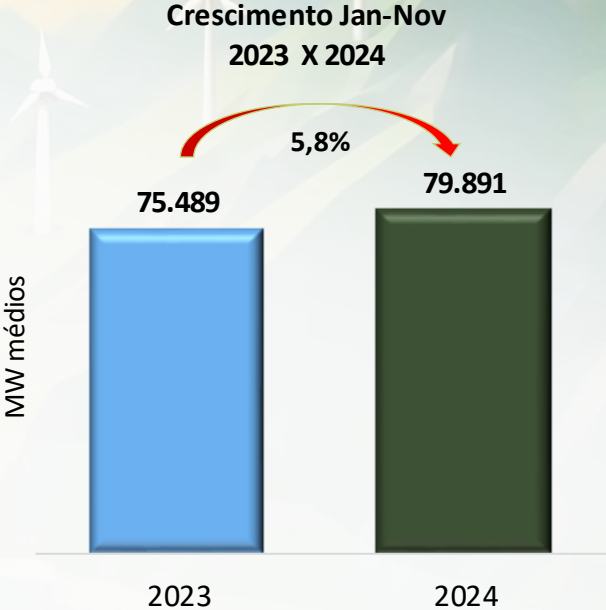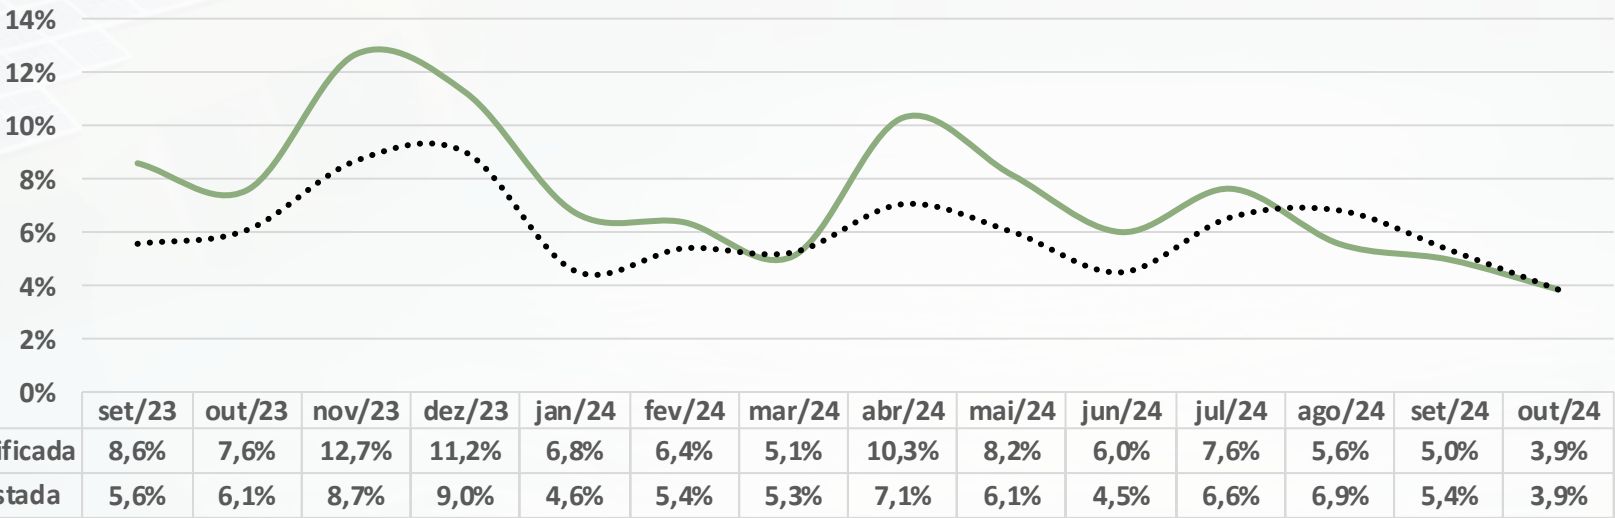


- A carga atendida por MMGD é de **5.087 MWméd. (33,6%)**
- Considerando a previsão de carga de dezembro, o **crescimento no SIN é de 5,4%** e da carga atendida por MMGD é de **32,6%**.

Subsistemas – Carga (Jan-Nov)

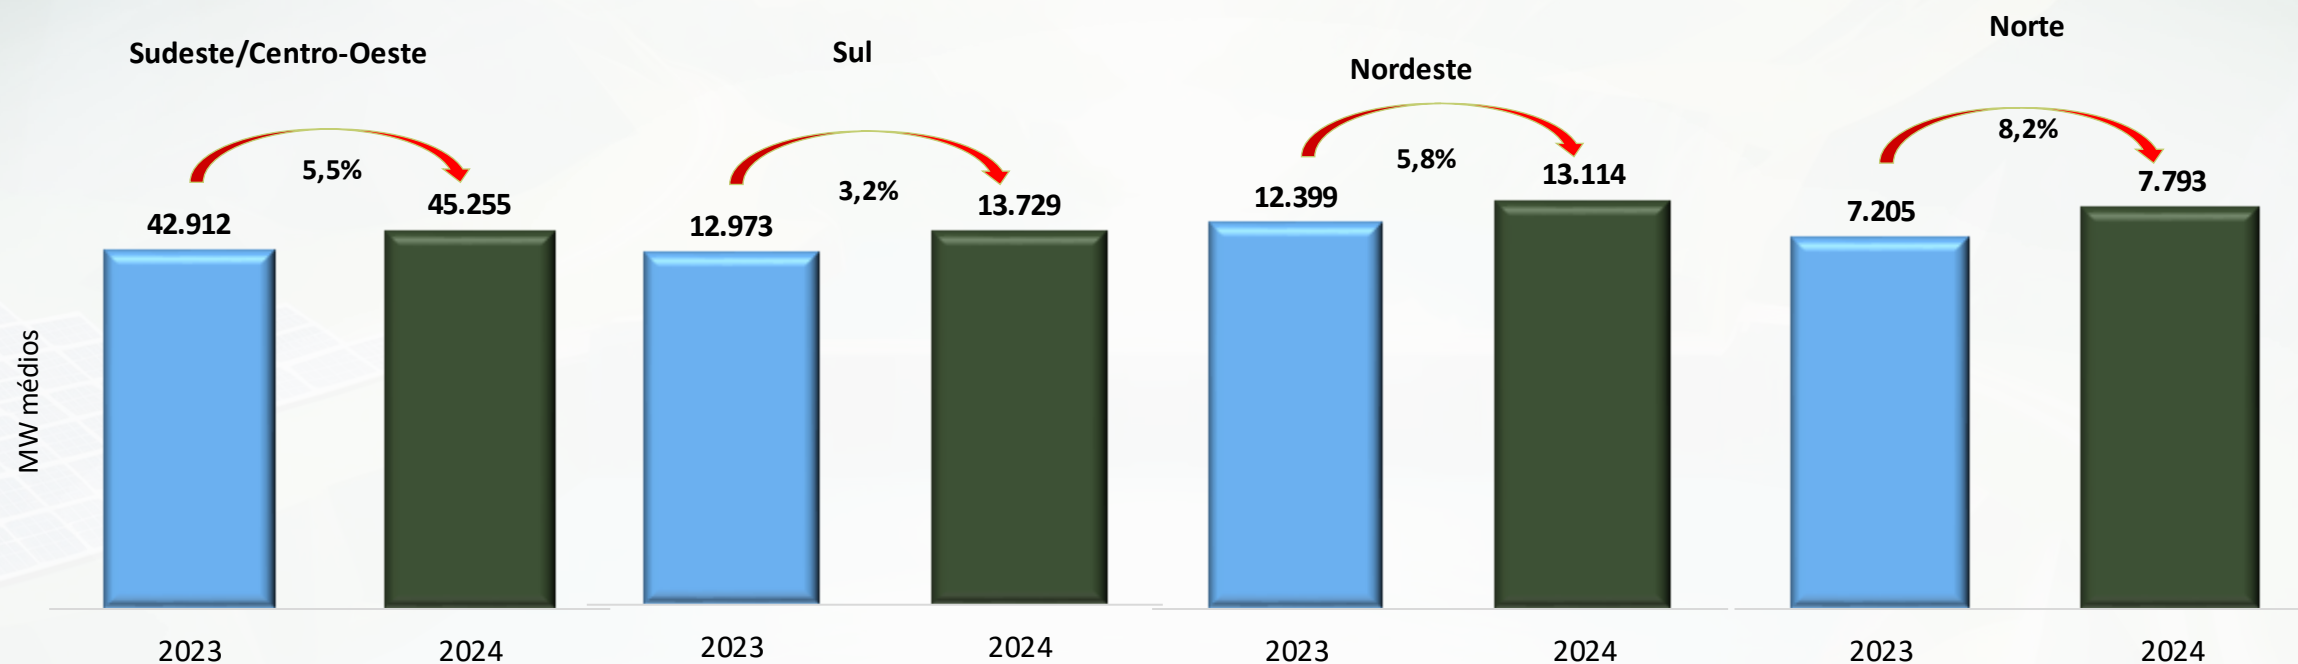


Considerando a previsão de carga de dezembro, os crescimentos em 2024 seriam de **4,7% no SECO**, **2,6% no Sul**, **5,4% no Nordeste** e **8,5% no Norte**.

Subsistemas – MMGD (Jan-Nov)

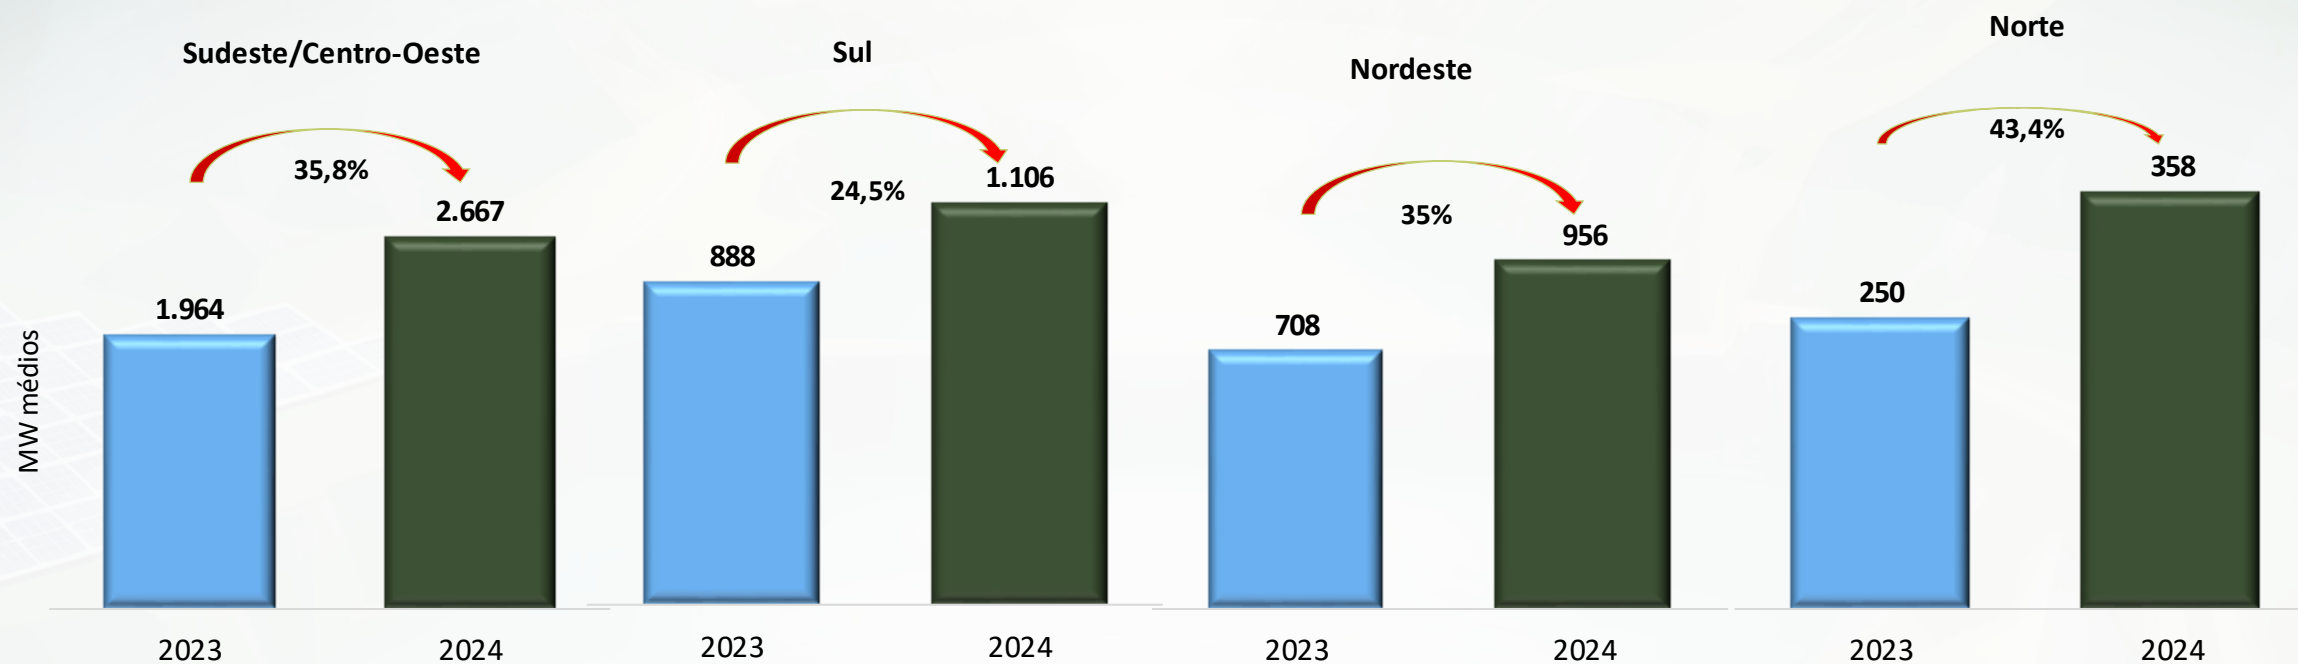



Considerando a previsão de carga de dezembro, os crescimentos em 2024 seriam de **34,9% no SECO**, **23,7% no Sul**, **33,8% no Nordeste** e **41,6% no Norte**.

Subsistemas – Realizado vs PLAN e Revisões

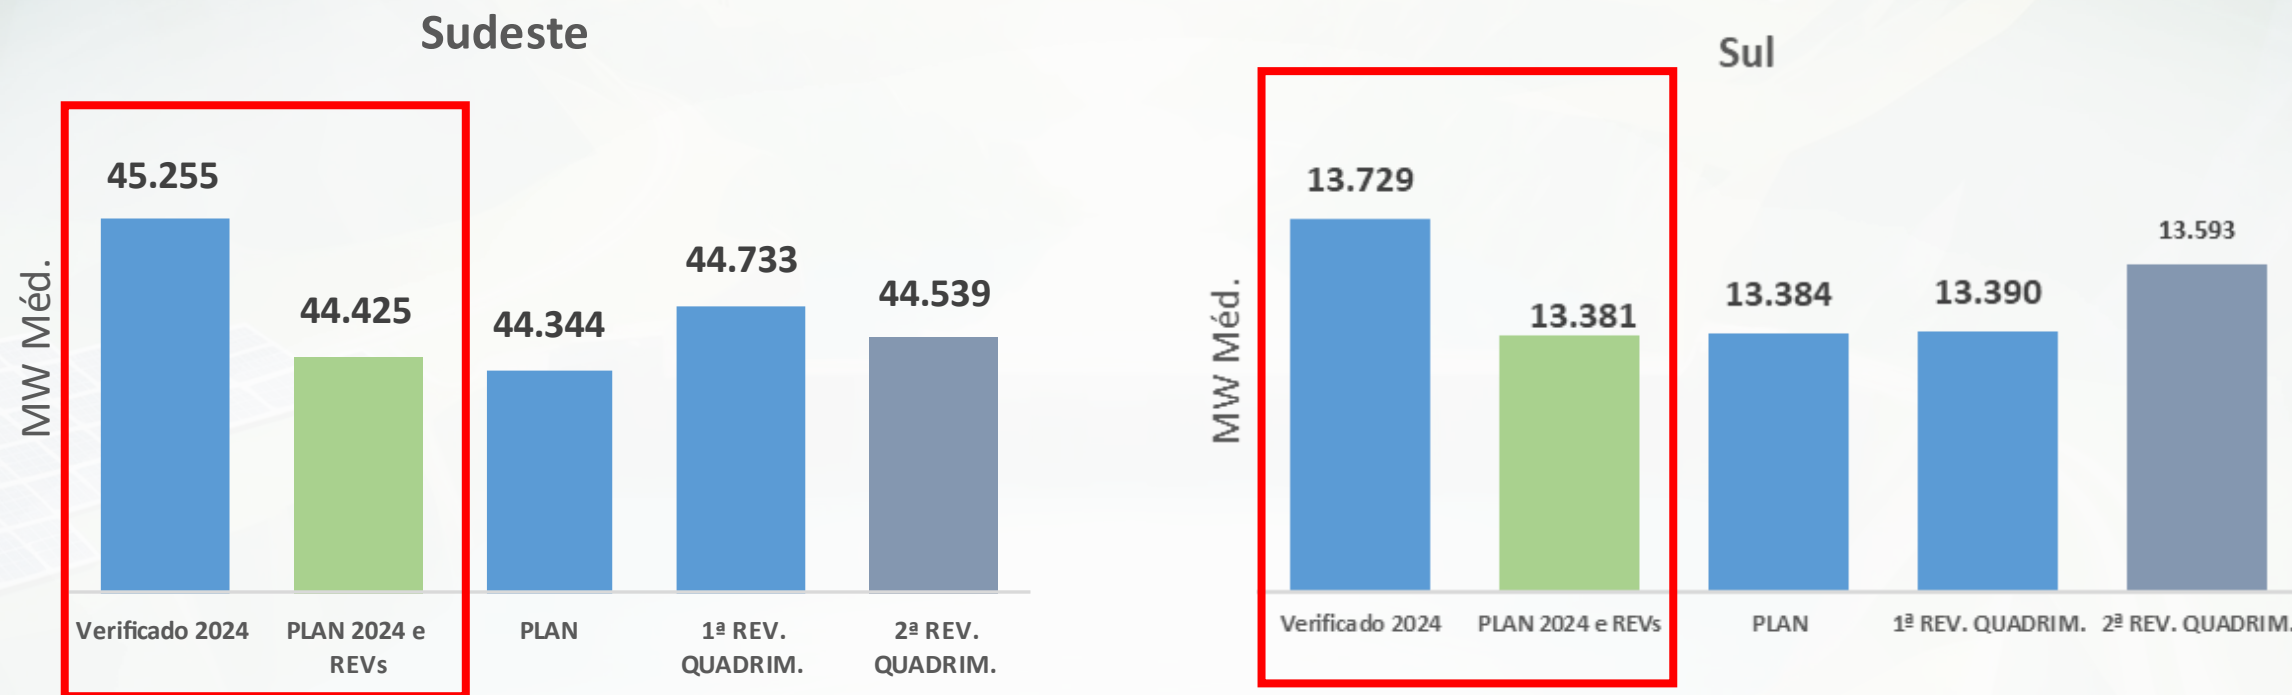

Observa-se o ajuste é de **831 MW médios** (1,9%) para o SECO e **348 MW médios** (2,6%) para o Sul com relação a PLAN 2025 e Revisões.


Subsistemas – Realizado vs PLAN e Revisões

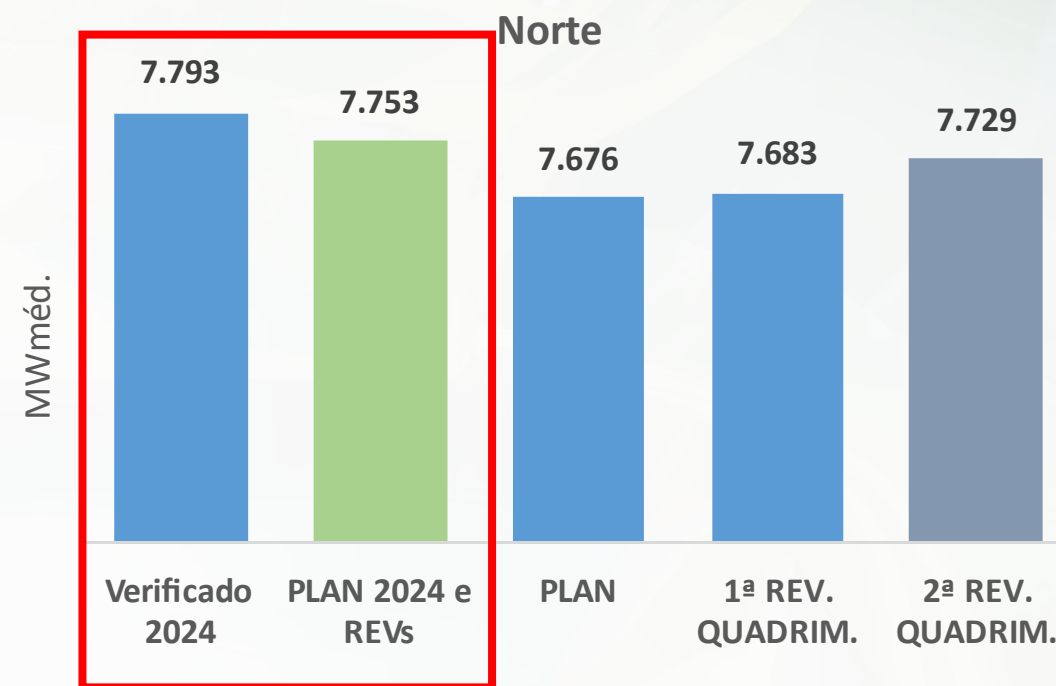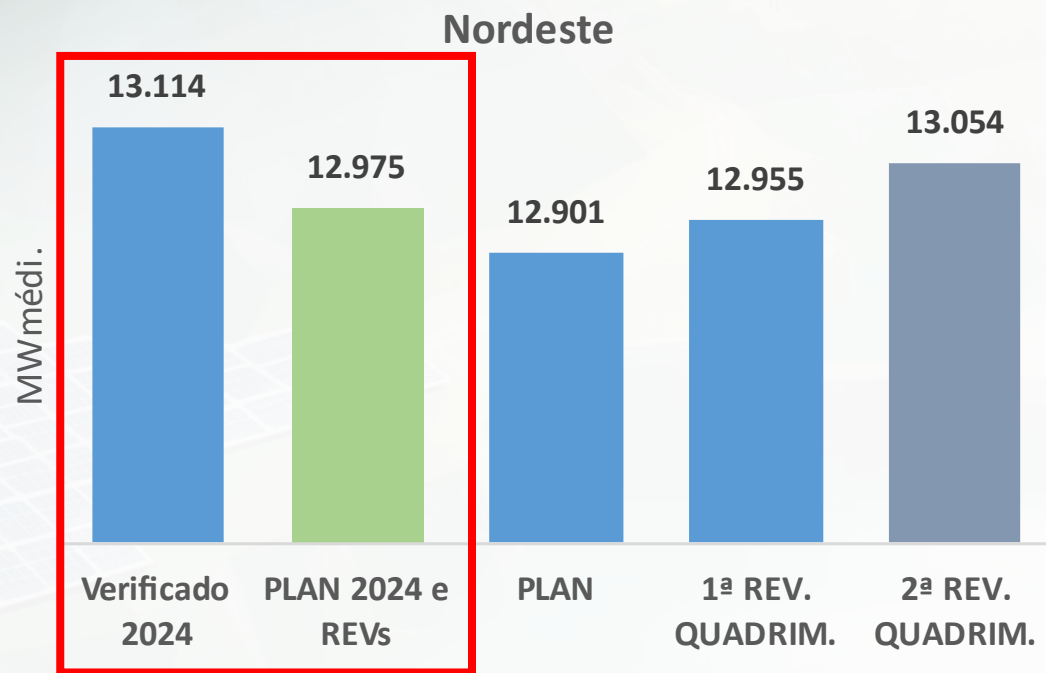

Observa-se o ajuste é de **138 MW médios** (1,1%) para o Nordeste de **40 MW médios** (0,5%) para o Norte com relação a PLAN 2025 e Revisões.

SIN – Realizado vs PLAN e Revisões

Sistema Interligado Nacional

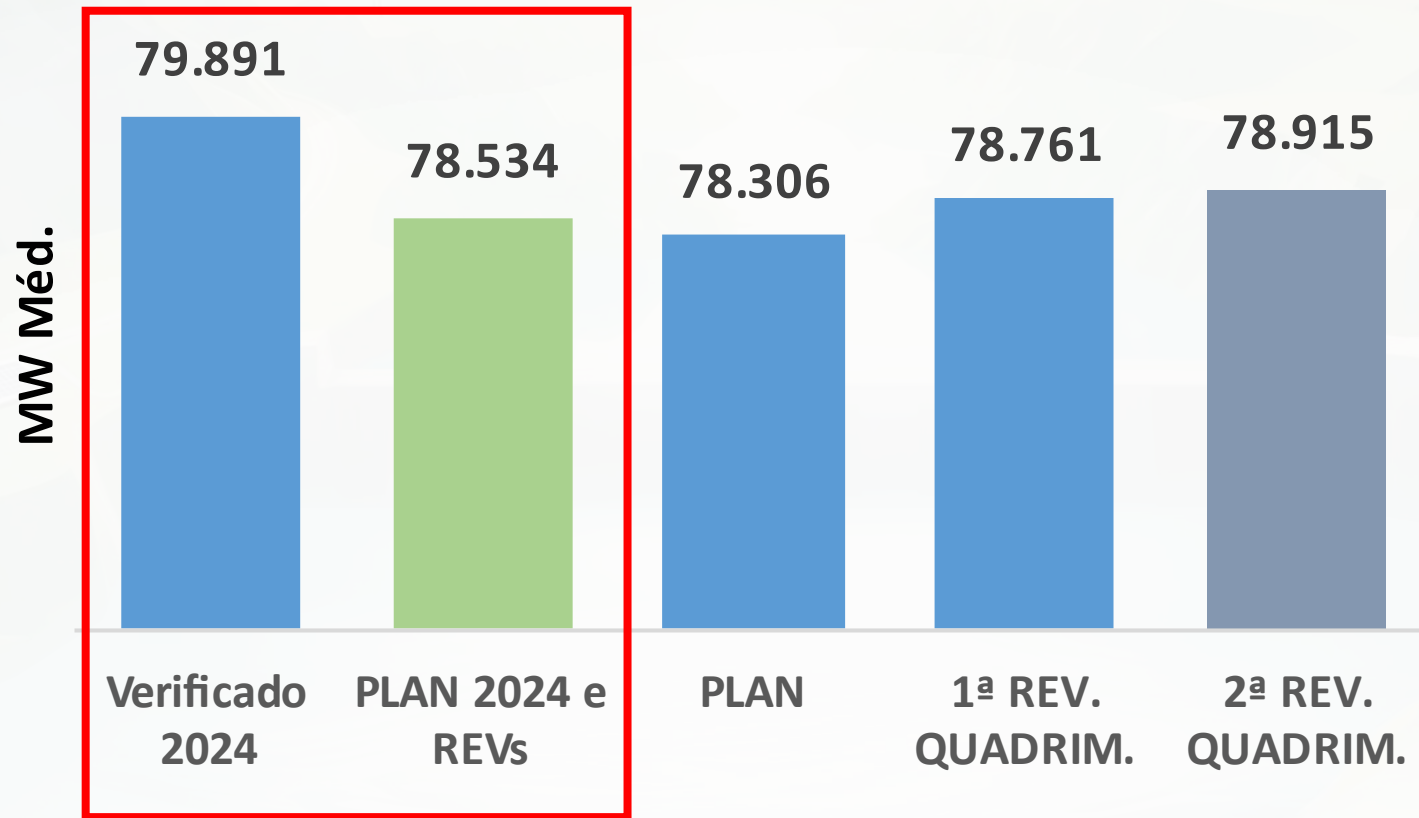

Para o SIN, o ajuste é de **1.357 MW médios (1,7%)** com relação a PLAN 2025 e Revisões.



FIM